

Município de Trancoso	CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO CONTROLADAS PELO MUNICÍPIO DE TRANCOSO	TRANCOSO MUNICÍPIO
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água dos fontanários origem única de água controlada, através de análises periódicas na torneira do fontanário, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). De acordo com o ponto 2 do artigo 17º do referido Decreto-Lei, publicam-se os resultados obtidos.		2º TRIMESTRE 2018 01 de abril a 30 de junho

Fontanário de AMEAL								
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	<0,10	<0,10	---	---	1	1	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	-	-	0	-	0	0	-
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	-	-	0	-	0	0	-
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	-	-	---	---	0	0	-
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	-	-	---	---	0	0	-
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	-	-	0	-	0	0	-
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	-	-	0	-	0	0	-
Cor (mg/L PtCo)	20	-	-	0	-	0	0	-
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	-	-	0	-	0	0	-
Ferro (µg/L Fe)	200	-	-	0	-	0	0	-
Manganês (µg/L Mn)	50	-	-	0	-	0	0	-
Nitratos ² (mg/L NO ₃)	50	-	-	0	-	0	0	-
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	-	-	0	-	0	0	-
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	-	-	0	-	0	0	-
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	-	-	0	-	0	0	-
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	-	-	0	-	0	0	-
Turvação (NTU)	4	-	-	0	-	0	0	-
Antimónio (µg/L Sb)	5	-	-	0	-	0	0	-
Arsénio (µg/L As)	10	-	-	0	-	0	0	-
Benzeno (µg/L)	1,0	-	-	0	-	0	0	-
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	-	-	0	-	0	0	-
Boro (mg/L B)	1,0	-	-	0	-	0	0	-
Bromatos (µg/L BrO ₃)	10	-	-	0	-	0	0	-
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	-	-	0	-	0	0	-
Cálcio (mg/L Ca)	---	-	-	---	---	0	0	-
Chumbo (µg/L Pb)	25	-	-	0	-	0	0	-
Cianetos (µg/L CN)	50	-	-	0	-	0	0	-
Cobre (mg/L Cu)	2,0	-	-	0	-	0	0	-
Crómio (µg/L Cr)	50	-	-	0	-	0	0	-
1,2 - dicloroetano (µg/L)	3,0	-	-	0	-	0	0	-
Dureza total (mg/L CaCO ₃)	---	-	-	---	---	0	0	-
Enterococos (N/100 ml)	0	-	-	0	-	0	0	-
Fluoretos (mg/L F)	1,5	-	-	0	-	0	0	-
Magnésio (mg/L Mg)	---	-	-	---	---	0	0	-
Mercurio (µg/L Hg)	1	-	-	0	-	0	0	-
Níquel (µg/L Ni)	20	-	-	0	-	0	0	-
Selénio (µg/L Se)	10	-	-	0	-	0	0	-
Cloretos (mg/L Cl)	250	-	-	0	-	0	0	-
Sódio (mg/L Na)	200	-	-	0	-	0	0	-
Sulfatos (mg/L SO ₄)	250	-	-	0	-	0	0	-
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10	-	-	0	-	0	0	-
Tetracloroetano(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	-
Tricloroetano(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	-
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	-	-	0	-	0	0	-
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	-
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	-
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	-
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	-
Trihalometanos - total (µg/L):	100	-	-	0	-	0	0	-
Clorofórmio(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	-
Bromofórmio(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	-
Bromodiorometano(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	-
Dibromodiorometano(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	-
Alfa total	0,1	-	-	0	-	0	0	-
Beta total	1	-	-	0	-	0	0	-
Dose indicativa	---	-	-	0	-	0	0	-
Radão	500	-	-	0	-	0	0	-
Zona de abastecimento controlada: Ameal								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas):								
O Presidente da Câmara Municipal de Trancoso:							Data da publicação: 24/08/2018	

Município de Trancoso

CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO CONTROLADAS PELO MUNICÍPIO DE TRANCOSOTRANCOSO
MUNICÍPIO

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água dos fontanários origem única de água controlada, através de análises periódicas na torneira do fontanário, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). De acordo com o ponto 2 do artigo 17º do referido Decreto-Lei, publicam-se os resultados obtidos.

2º TRIMESTRE 2018
01 de abril a
30 de junho

Fontanário de BARROCAL

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	<0,10	<0,10	---	---	0	1	-
Alumínio (µg/L Al)	200	-	-	0	-	0	0	-
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	-	-	0	-	0	0	-
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	-	-	---	---	0	0	-
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	-	-	---	---	0	0	-
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	-	-	0	-	0	0	-
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	-	-	0	-	0	0	-
Cor (mg/L PtCo)	20	-	-	0	-	0	0	-
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	-	-	0	-	0	0	-
Ferro (µg/L Fe)	200	-	-	0	-	0	0	-
Manganês (µg/L Mn)	50	-	-	0	-	0	0	-
Nitratos ² (mg/L NO ₃)	50	-	-	0	-	0	0	-
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	-	-	0	-	0	0	-
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	-	-	0	-	0	0	-
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	-	-	0	-	0	0	-
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	-	-	0	-	0	0	-
Turvação (NTU)	4	-	-	0	-	0	0	-
Antimónio (µg/L Sb)	5	-	-	0	-	0	0	-
Arsénio (µg/L As)	10	-	-	0	-	0	0	-
Benzeno (µg/L)	1,0	-	-	0	-	0	0	-
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	-	-	0	-	0	0	-
Boro (mg/L B)	1,0	-	-	0	-	0	0	-
Bromatos (µg/L BrO ₃)	10	-	-	0	-	0	0	-
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	-	-	0	-	0	0	-
Cálcio (mg/L Ca)	---	-	-	---	-	0	0	-
Chumbo (µg/L Pb)	25	-	-	0	-	0	0	-
Cianetos (µg/L CN)	50	-	-	0	-	0	0	-
Cobre (mg/L Cu)	2,0	-	-	0	-	0	0	-
Crómio (µg/L Cr)	50	-	-	0	-	0	0	-
1,2 - dicloroetano (µg/L)	3,0	-	-	0	-	0	0	-
Dureza total (mg/L CaCO ₃)	---	-	-	---	-	0	0	-
Enterococos (N/100 ml)	0	-	-	0	-	0	0	-
Fluoretos (mg/L F)	1,5	-	-	0	-	0	0	-
Magnésio (mg/L Mg)	---	-	-	---	---	0	0	-
Mercúrio (µg/L Hg)	1	-	-	0	-	0	0	-
Níquel (µg/L Ni)	20	-	-	0	-	0	0	-
Selénio (µg/L Se)	10	-	-	0	-	0	0	-
Cloretos (mg/L Cl)	250	-	-	0	-	0	0	-
Sódio (mg/L Na)	200	-	-	0	-	0	0	-
Sulfatos (mg/L SO ₄)	250	-	-	0	-	0	0	-
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10	-	-	0	-	0	0	-
Tetracloroetano(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	-
Tricloroetano(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	-
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	-	-	0	-	0	0	-
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	-
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	-
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	-
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	-
Trihalometanos - total (µg/L):	100	-	-	0	-	0	0	-
Clorofórmio(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	-
Bromofórmio(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	-
Bromodiorometano(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	-
Dibromoclorometano(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	-
Alfa total	0,1	-	-	0	-	0	0	-
Beta total	1	-	-	0	-	0	0	-
Dose indicativa	---	-	-	0	-	0	0	-
Radão	500	-	-	0	-	0	0	-

Zona de abastecimento controlada: Barrocal

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas):

O Presidente da Câmara Municipal de Trancoso:

Data da publicação: 24/08/2018

Município de Trancoso	CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO CONTROLADAS PELO MUNICÍPIO DE TRANCOSO	TRANCOSO MUNICÍPIO
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água dos fontanários origem única de água controlada, através de análises periódicas na torneira do fontanário, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). De acordo com o ponto 2 do artigo 17º do referido Decreto-Lei, publicam-se os resultados obtidos.		2º TRIMESTRE 2018 01 de abril a 30 de junho

Fontanário de BROCA								
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	<0,10	<0,10	---	---	1	1	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	-	-	0	-	0	0	-
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	-	-	0	-	0	0	-
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	-	-	---	---	0	0	-
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	-	-	---	---	0	0	-
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	-	-	0	-	0	0	-
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml)	0	-	-	0	-	0	0	-
Cor (mg/L PtCo)	20	-	-	0	-	0	0	-
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	-	-	0	-	0	0	-
Ferro (µg/L Fe)	200	-	-	0	-	0	0	-
Manganês (µg/L Mn)	50	-	-	0	-	0	0	-
Nitratos ³ (mg/L NO ₃)	50	-	-	0	-	0	0	-
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	-	-	0	-	0	0	-
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	-	-	0	-	0	0	-
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	-	-	0	-	0	0	-
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	-	-	0	-	0	0	-
Turvação (NTU)	4	-	-	0	-	0	0	-
Antimónio (µg/L Sb)	5	-	-	0	-	0	0	-
Arsénio (µg/L As)	10	-	-	0	-	0	0	-
Benzeno (µg/L)	1,0	-	-	0	-	0	0	-
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	-	-	0	-	0	0	-
Boro (mg/L B)	1,0	-	-	0	-	0	0	-
Bromatos (µg/L BrO ₃)	10	-	-	0	-	0	0	-
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	-	-	0	-	0	0	-
Cálcio (mg/L Ca)	---	-	-	---	---	0	0	-
Chumbo (µg/L Pb)	25	-	-	0	-	0	0	-
Cianetos (µg/L CN)	50	-	-	0	-	0	0	-
Cobre (mg/L Cu)	2,0	-	-	0	-	0	0	-
Crómio (µg/L Cr)	50	-	-	0	-	0	0	-
1,2 - dicloroetano (µg/L)	3,0	-	-	0	-	0	0	-
Dureza total (mg/L CaCO ₃)	---	-	-	---	---	0	0	-
Enterococos (N/100 ml)	0	-	-	0	-	0	0	-
Fluoretos (mg/L F)	1,5	-	-	0	-	0	0	-
Magnésio (mg/L Mg)	---	-	-	---	---	0	0	-
Mercurio (µg/L Hg)	1	-	-	0	-	0	0	-
Níquel (µg/L Ni)	20	-	-	0	-	0	0	-
Selénio (µg/L Se)	10	-	-	0	-	0	0	-
Cloretos (mg/L Cl)	250	-	-	0	-	0	0	-
Sódio (mg/L Na)	200	-	-	0	-	0	0	-
Sulfatos (mg/L SO ₄)	250	-	-	0	-	0	0	-
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10	-	-	0	-	0	0	-
Tetracloroetano(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	-
Tricloroetano(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	-
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L)	0,10	-	-	0	-	0	0	-
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	-
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	-
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	-
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	-
Trihalometanos - total (µg/L):	100	-	-	0	-	0	0	-
Clorofórmio(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	-
Bromofórmio(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	-
Bromodichlorometano(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	-
Dibromoclorometano(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	-
Alfa total	0,1	-	-	0	-	0	0	-
Beta total	1	-	-	0	-	0	0	-
Dose indicativa	---	-	-	0	-	0	0	-
Radão	500	-	-	0	-	0	0	-
Zona de abastecimento controlada: Broca								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas):								
O Presidente da Câmara Municipal de Trancoso:						Data da publicação: 24/08/2018		

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água dos fontanários origem única de água controlada, através de análises periódicas na torneira do fontanário, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). De acordo com o ponto 2 do artigo 17º do referido Decreto-Lei, publicam-se os resultados obtidos.

2º TRIMESTRE 2018
01 de abril a
30 de junho


Fontanário de FRECHÃO

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	<0,10	<0,10	---	---	1	1	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	-	-	0	-	0	0	-
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	-	-	0	-	0	0	-
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	-	-	---	---	0	0	-
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	-	-	---	---	0	0	-
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	-	-	0	-	0	0	-
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	-	-	0	-	0	0	-
Cor (mg/L PtCo)	20	-	-	0	-	0	0	-
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	-	-	0	-	0	0	-
Ferro (µg/L Fe)	200	-	-	0	-	0	0	-
Manganês (µg/L Mn)	50	-	-	0	-	0	0	-
Nitratos ² (mg/L NO ₃)	50	-	-	0	-	0	0	-
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	-	-	0	-	0	0	-
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	-	-	0	-	0	0	-
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	-	-	0	-	0	0	-
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	-	-	0	-	0	0	-
Turvação (NTU)	4	-	-	0	-	0	0	-
Antimónio (µg/L Sb)	5	-	-	0	-	0	0	-
Arsénio (µg/L As)	10	-	-	0	-	0	0	-
Benzeno (µg/L)	1,0	-	-	0	-	0	0	-
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	-	-	0	-	0	0	-
Boro (mg/L B)	1,0	-	-	0	-	0	0	-
Bromatos (µg/L BrO ₃)	10	-	-	0	-	0	0	-
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	-	-	0	-	0	0	-
Cálcio (mg/L Ca)	---	-	-	---	---	0	0	-
Chumbo (µg/L Pb)	25	-	-	0	-	0	0	-
Cianetos (µg/L CN)	50	-	-	0	-	0	0	-
Cobre (mg/L Cu)	2,0	-	-	0	-	0	0	-
Crómio (µg/L Cr)	50	-	-	0	-	0	0	-
1,2 – dicloroetano (µg/L)	3,0	-	-	0	-	0	0	-
Dureza total (mg/L CaCO ₃)	---	-	-	---	---	0	0	-
Enterococos (N/100 mL)	0	-	-	0	-	0	0	-
Fluoretos (mg/L F)	1,5	-	-	0	-	0	0	-
Magnésio (mg/L Mg)	---	-	-	---	---	0	0	-
Mercurio (µg/L Hg)	1	-	-	0	-	0	0	-
Níquel (µg/L Ni)	20	-	-	0	-	0	0	-
Selénio (µg/L Se)	10	-	-	0	-	0	0	-
Cloretos (mg/L Cl)	250	-	-	0	-	0	0	-
Sódio (mg/L Na)	200	-	-	0	-	0	0	-
Sulfatos (mg/L SO ₄)	250	-	-	0	-	0	0	-
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10	-	-	0	-	0	0	-
Tetracloroetano(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	-
Tricloroetano(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	-
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	-	-	0	-	0	0	-
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	-
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	-
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	-
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	-
Trihalometanos - total (µg/L):	100	-	-	0	-	0	0	-
Clorofórmio(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	-
Bromofórmio(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	-
Bromodichlorometano(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	-
Dibromoclorometano(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	-
Alfa total	0,1	-	-	0	-	0	0	-
Beta total	1	-	-	0	-	0	0	-
Dose indicativa	---	-	-	0	-	0	0	-
Radão	500	-	516	1	100%	0	1	-

Zona de abastecimento controlada: Frechão

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas): Para controlo do parâmetro radão foi realizada uma análise que não consta das obrigatórias na calendarização do PCQA

O Presidente da Câmara Municipal de Trancoso:

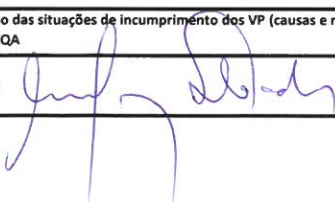

Data da publicação: 24/08/2018

Município de Trancoso

CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO CONTROLADAS PELO MUNICÍPIO DE TRANCOSO

TRANCOSO
MUNICÍPIO

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água dos fontanários origem única de água controlada, através de análises periódicas na torneira do fontanário, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). De acordo com o ponto 2 do artigo 17º do referido Decreto-Lei, publicam-se os resultados obtidos.

2º TRIMESTRE 2018
01 de abril a
30 de junho

Fontanário de GARCIA JOANES

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	<0,10	<0,10	0	---	1	1	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	-	-	-	-	0	0	-
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	-	<0,04	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	-	1	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	-	2	---	---	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	-	<74	0	100%	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	-	-	-	-	0	0	-
Cor (mg/L PtCo)	20	-	<5	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	-	5,7	0	100%	1	1	100%
Ferro (µg/L Fe)	200	-	-	0	-	0	0	-
Manganês (µg/L Mn)	50	-	2,64	0	100%	1	1	100%
Nitratos ² (mg/L NO ₃)	50	-	<5	0	100%	1	1	100%
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	-	-	-	-	0	0	-
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	-	1,2	0	100%	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	-	<1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	-	<1	0	100%	1	1	100%
Turvação (NTU)	4	-	<0,5	0	100%	1	1	100%
Antimónio (µg/L Sb)	5	-	-	0	-	0	0	-
Arsénio (µg/L As)	10	-	-	0	-	0	0	-
Benzeno (µg/L)	1,0	-	-	0	-	0	0	-
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	-	-	0	-	0	0	-
Boro (mg/L B)	1,0	-	-	0	-	0	0	-
Bromatos (µg/L BrO ₃)	10	-	-	0	-	0	0	-
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	-	-	0	-	0	0	-
Cálcio (mg/L Ca)	---	-	-	---	---	0	0	-
Chumbo (µg/L Pb)	25	-	-	0	-	0	0	-
Cianetos (µg/L CN)	50	-	-	0	-	0	0	-
Cobre (mg/L Cu)	2,0	-	-	0	-	0	0	-
Crómio (µg/L Cr)	50	-	-	0	-	0	0	-
1,2 - dicloroetano (µg/L)	3,0	-	-	0	-	0	0	-
Dureza total (mg/L CaCO ₃)	---	-	-	---	---	0	0	-
Enterococos (N/100 mL)	0	-	-	0	-	0	0	-
Fluoretos (mg/L F)	1,5	-	-	0	-	0	0	-
Magnésio (mg/L Mg)	---	-	-	---	---	0	0	-
Mercúrio (µg/L Hg)	1	-	-	0	-	0	0	-
Níquel (µg/L Ni)	20	-	-	0	-	0	0	-
Selénio (µg/L Se)	10	-	-	0	-	0	0	-
Cloretos (mg/L Cl)	250	-	-	0	-	0	0	-
Sódio (mg/L Na)	200	-	-	0	-	0	0	-
Sulfatos (mg/L SO ₄)	250	-	-	0	-	0	0	-
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10	-	-	0	-	0	0	-
Tetracloroetano(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	-
Tricloroetano(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	-
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	-	-	0	-	0	0	-
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	-
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	-
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	-
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	-
Trihalometanos - total (µg/L):	100	-	-	0	-	0	0	-
Clorofórmio(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	-
Bromofórmio(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	-
Bromodiclorometano(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	-
Dibromoclorometano(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	-
Alfa total	0,1	-	-	0	-	0	0	-
Beta total	1	-	-	0	-	0	0	-
Dose indicativa	---	-	-	0	-	0	0	-
Radão	500	-	-	0	-	0	0	-

Zona de abastecimento controlada: Garcia Joanes

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas):

O Presidente da Câmara Municipal de Trancoso:

Data da publicação: 24/08/2018

Município de Trancoso	CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO CONTROLADAS PELO MUNICÍPIO DE TRANCOSO	TRANCOSO MUNICÍPIO
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água dos fontanários origem única de água controlada, através de análises periódicas na torneira do fontanário, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). De acordo com o ponto 2 do artigo 17º do referido Decreto-Lei, publicam-se os resultados obtidos.		2º TRIMESTRE 2018 01 de abril a 30 de junho

Fontanário de MONTES								
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	<0,10	<0,10	---	---	0	1	-
Alumínio (µg/L Al)	200	-	-	-	-	0	0	-
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	-	<0,04	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	-	0	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	-	0	---	---	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	-	<74	0	100%	1	1	100%
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml)	0	-	-	-	-	0	0	-
Cor (mg/L PtCo)	20	-	<5	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	-	5,8	0	100%	1	1	100%
Ferro (µg/L Fe)	200	-	-	0	-	0	0	-
Manganês (µg/L Mn)	50	-	6,36	0	100%	1	1	100%
Nitratos ² (mg/L NO ₃)	50	-	<5	0	100%	1	1	100%
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	-	-	-	-	0	0	-
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	-	1,2	0	100%	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	-	<1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	-	<1	0	100%	1	1	100%
Turvação (NTU)	4	-	<0,5	0	100%	1	1	100%
Antimónio (µg/L Sb)	5	-	-	0	-	0	0	-
Arsénio (µg/L As)	10	-	-	0	-	0	0	-
Benzeno (µg/L)	1,0	-	-	0	-	0	0	-
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	-	-	0	-	0	0	-
Boro (mg/L B)	1,0	-	-	0	-	0	0	-
Bromatos (µg/L BrO ₃)	10	-	-	0	-	0	0	-
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	-	-	0	-	0	0	-
Cálcio (mg/L Ca)	---	-	-	---	---	0	0	-
Chumbo (µg/L Pb)	25	-	-	0	-	0	0	-
Cianetos (µg/L CN)	50	-	-	0	-	0	0	-
Cobre (mg/L Cu)	2,0	-	-	0	-	0	0	-
Crómio (µg/L Cr)	50	-	-	0	-	0	0	-
1,2 - dicloroetano (µg/L)	3,0	-	-	0	-	0	0	-
Dureza total (mg/L CaCO ₃)	---	-	-	---	---	0	0	-
Enterococos (N/100 mL)	0	-	-	0	-	0	0	-
Fluoretos (mg/L F)	1,5	-	-	0	-	0	0	-
Magnésio (mg/L Mg)	---	-	-	---	---	0	0	-
Merúrio (µg/L Hg)	1	-	-	0	-	0	0	-
Níquel (µg/L Ni)	20	-	-	0	-	0	0	-
Selénio (µg/L Se)	10	-	-	0	-	0	0	-
Cloretos (mg/L Cl)	250	-	-	0	-	0	0	-
Sódio (mg/L Na)	200	-	-	0	-	0	0	-
Sulfatos (mg/L SO ₄)	250	-	-	0	-	0	0	-
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10	-	-	0	-	0	0	-
Tetracloroetano(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	-
Tricloroetano(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	-
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	-	-	0	-	0	0	-
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	-
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	-
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	-
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	-
Trihalometanos - total (µg/L):	100	-	-	0	-	0	0	-
Clorofórmio(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	-
Bromofórmio(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	-
Bromodiclorometano(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	-
Dibromodiclorometano(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	-
Alfa total	0,1	-	-	0	-	0	0	-
Beta total	1	-	-	0	-	0	0	-
Dose indicativa		-	-	0	-	0	0	-
Radão	500	-	-	0	-	0	0	-

Zona de abastecimento controlada: Montes

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas):

O Presidente da Câmara Municipal de Trancoso:

Data da publicação: 24/08/2018

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água dos fontanários origem única de água controlada, através de análises periódicas na torneira do fontanário, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). De acordo com o ponto 2 do artigo 17º do referido Decreto-Lei, publicam-se os resultados obtidos.

2º TRIMESTRE 2018
01 de abril a
30 de junho


Fontanário de TORRES

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	<0,10	<0,10	---	---	1	1	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	-	-	0	-	0	0	-
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	-	-	0	-	0	0	-
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	-	-	---	---	0	0	-
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	-	-	---	---	0	0	-
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	-	-	0	-	0	0	-
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	-	-	0	-	0	0	-
Cor (mg/L PtCo)	20	-	-	0	-	0	0	-
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	-	-	0	-	0	0	-
Ferro (µg/L Fe)	200	-	-	0	-	0	0	-
Manganês (µg/L Mn)	50	-	-	0	-	0	0	-
Nitratos ²⁻ (mg/L NO ₃)	50	-	-	0	-	0	0	-
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	-	-	0	-	0	0	-
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	-	-	0	-	0	0	-
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	-	-	0	-	0	0	-
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	-	-	0	-	0	0	-
Turvação (NTU)	4	-	-	0	-	0	0	-
Antimónio (µg/L Sb)	5	-	-	0	-	0	0	-
Arsénio (µg/L As)	10	-	-	0	-	0	0	-
Benzeno (µg/L)	1,0	-	-	0	-	0	0	-
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	-	-	0	-	0	0	-
Boro (mg/L B)	1,0	-	-	0	-	0	0	-
Bromatos (µg/L BrO ₃)	10	-	-	0	-	0	0	-
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	-	-	0	-	0	0	-
Cálcio (mg/L Ca)	---	-	-	---	-	0	0	-
Chumbo (µg/L Pb)	25	-	-	0	-	0	0	-
Cianetos (µg/L CN)	50	-	-	0	-	0	0	-
Cobre (mg/L Cu)	2,0	-	-	0	-	0	0	-
Crómio (µg/L Cr)	50	-	-	0	-	0	0	-
1,2 - dicloroetano (µg/L)	3,0	-	-	0	-	0	0	-
Dureza total (mg/L CaCO ₃)	---	-	-	---	-	0	0	-
Enterococos (N/100 mL)	0	-	-	0	-	0	0	-
Fluoretos (mg/L F)	1,5	-	-	0	-	0	0	-
Magnésio (mg/L Mg)	---	-	-	---	---	0	0	-
Mercúrio (µg/L Hg)	1	-	-	0	-	0	0	-
Níquel (µg/L Ni)	20	-	-	0	-	0	0	-
Selénio (µg/L Se)	10	-	-	0	-	0	0	-
Cloretos (mg/L Cl)	250	-	-	0	-	0	0	-
Sódio (mg/L Na)	200	-	-	0	-	0	0	-
Sulfatos (mg/L SO ₄)	250	-	-	0	-	0	0	-
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10	-	-	0	-	0	0	-
Tetracloroetano(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	-
Tricloroetano(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	-
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	-	-	0	-	0	0	-
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	-
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	-
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	-
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	-
Trihalometanos - total (µg/L):	100	-	-	0	-	0	0	-
Clorofórmio(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	-
Bromofórmio(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	-
Bromodichlorometano(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	-
Dibromoclorometano(µg/L)	---	-	-	---	---	0	0	-
Alfa total	0,1	-	-	0	-	0	0	-
Beta total	1	-	-	0	-	0	0	-
Dose indicativa	---	-	-	0	-	0	0	-
Radão	500	-	-	0	-	0	0	-

Zona de abastecimento controlada: Torres

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas):

O Presidente da Câmara Municipal de Trancoso:

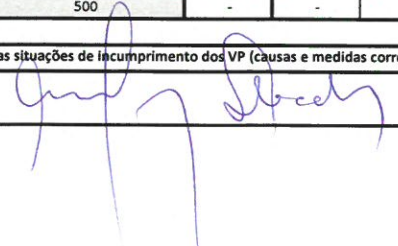

Data da publicação: 24/08/2018